
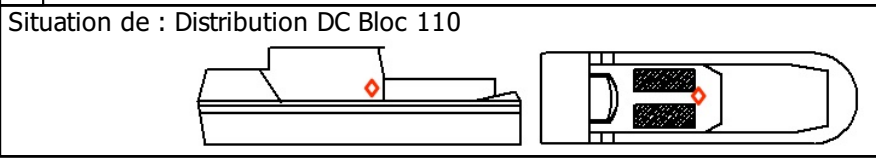


La Gaillarde

Statut du Folio : En cours

Distribution DC-12V		
Date : 11.10.2017	Num Folio : 9	NB folios : 23
Révisions :		

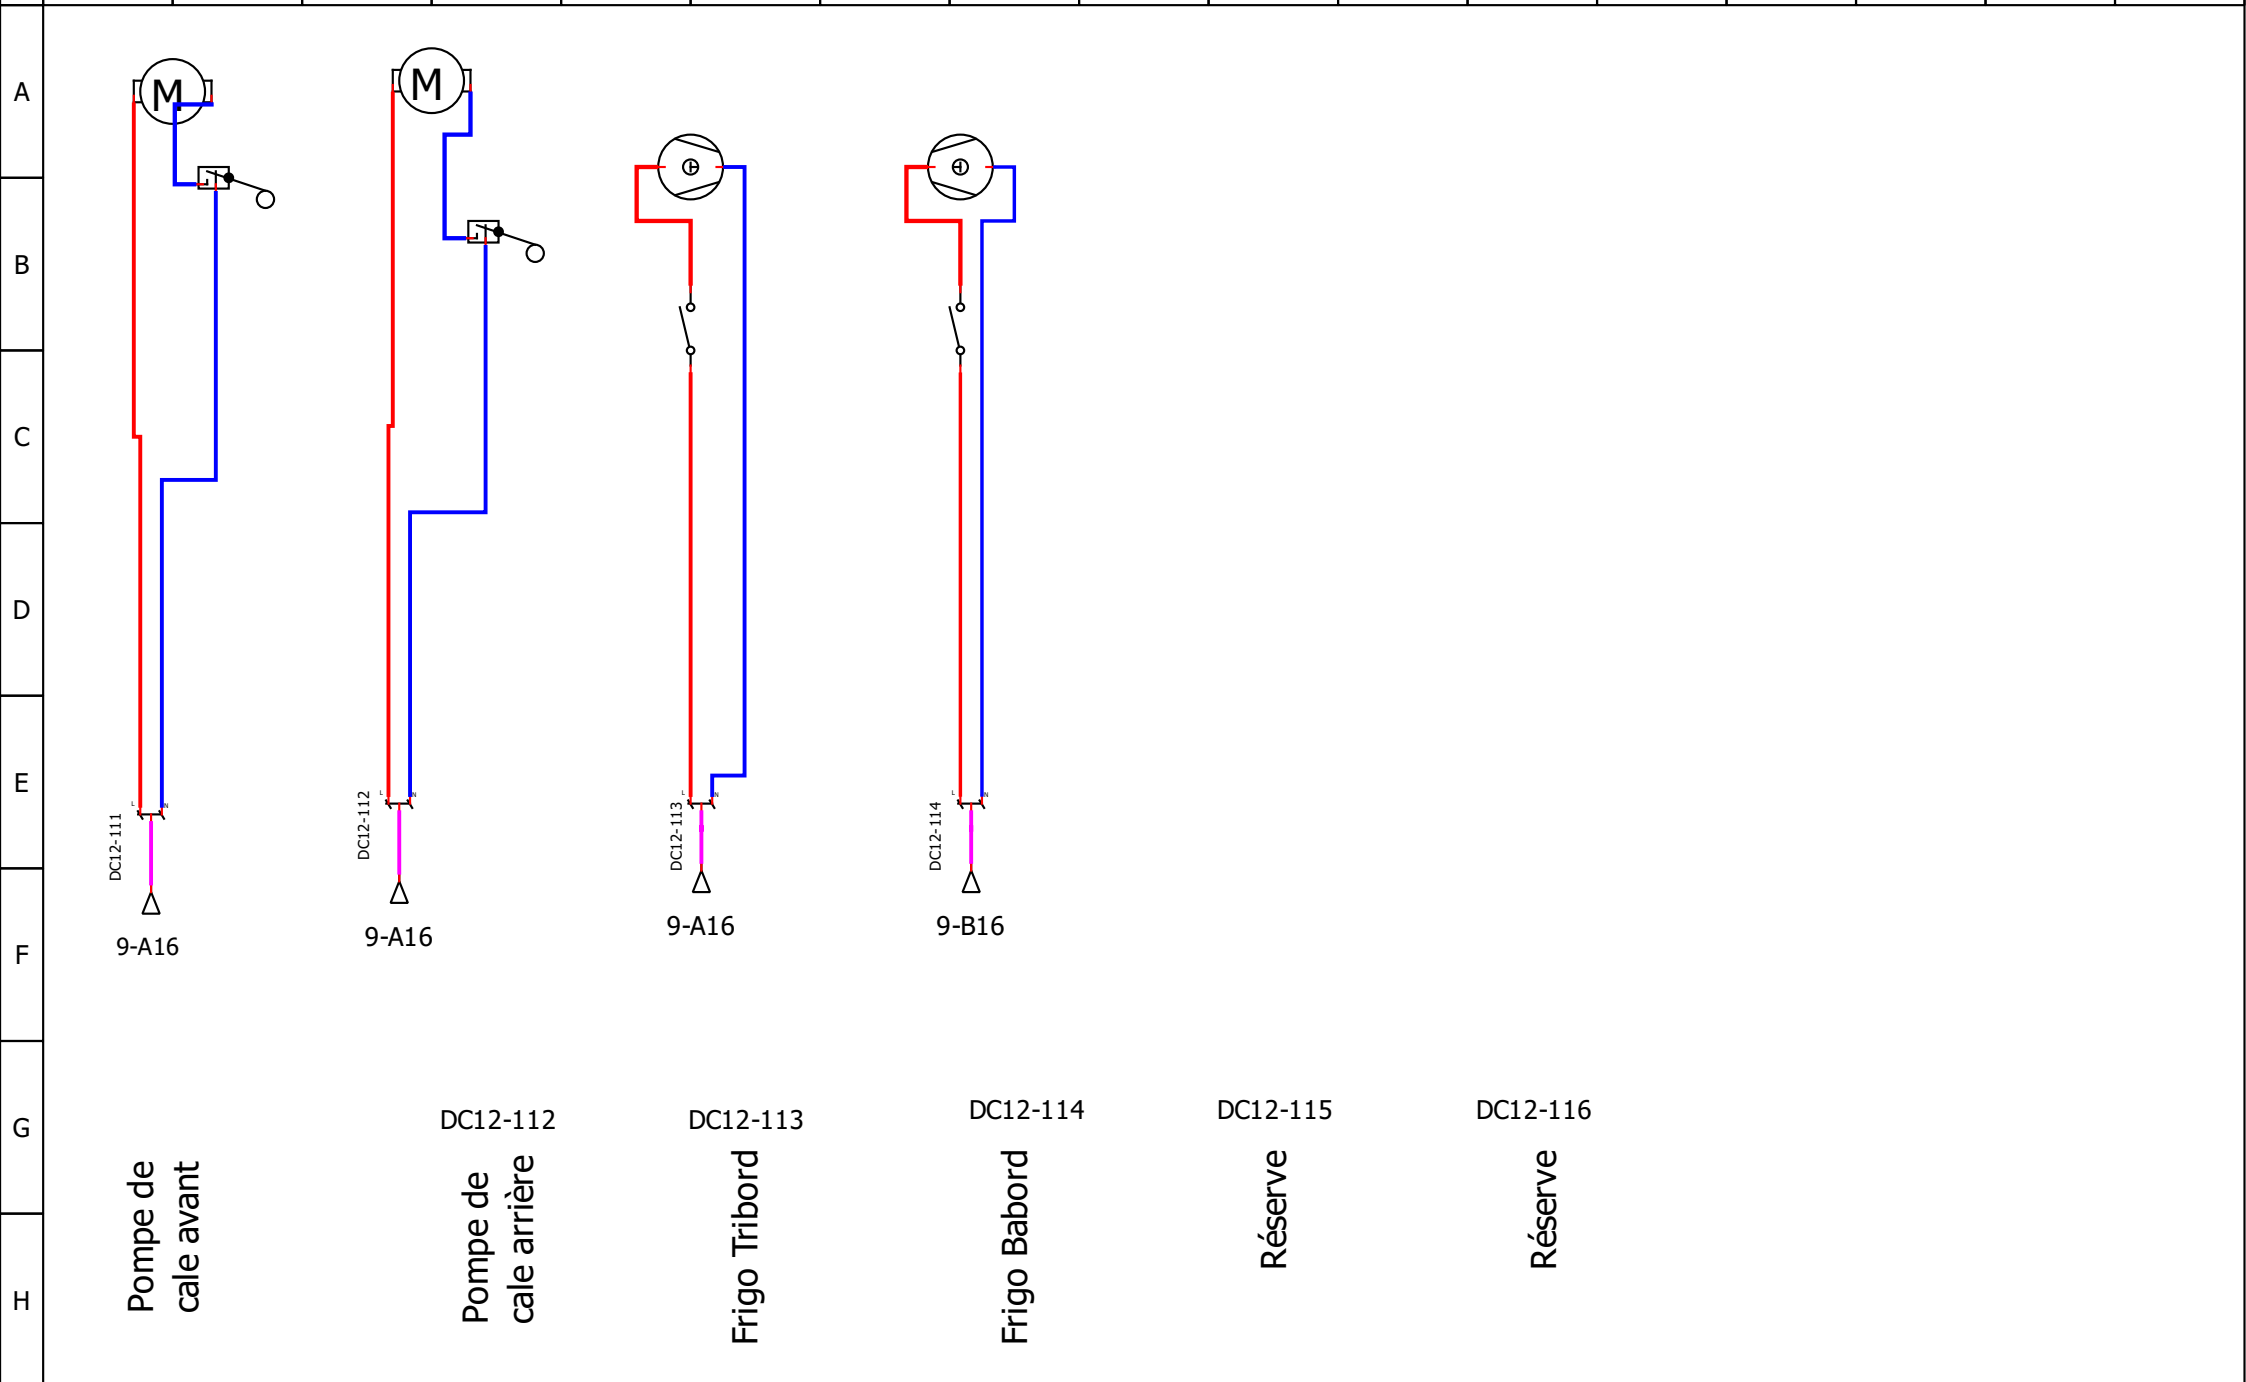

La Gaillarde

Statut du Folio : Terminé

Distribution DC Bloc 110		
Date : 26.05.2023	Num Folio : 10	NB folios : 23
Révisions :		

Réserve

Réserve

Pompe eau
sanitaire

WC Avant






WC Arrière

Réserve

Jauge console
Eau + Diesel

Lumière
Cale moteur

Réserve

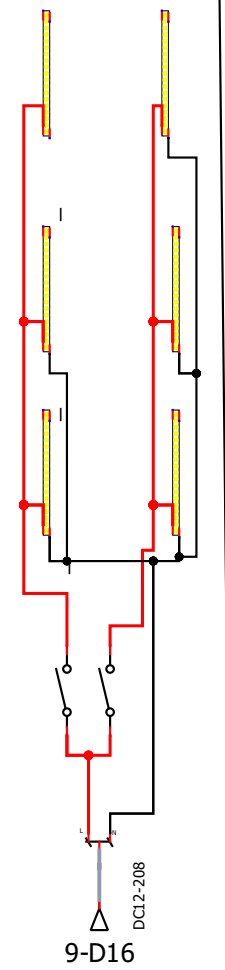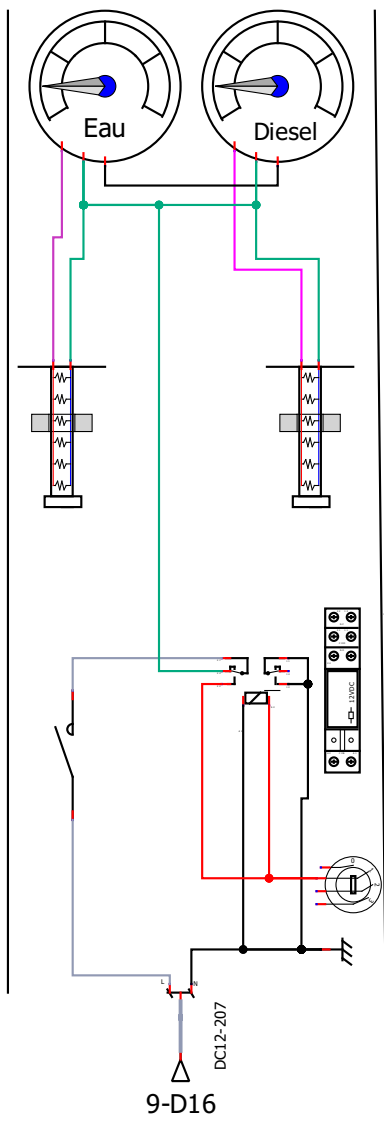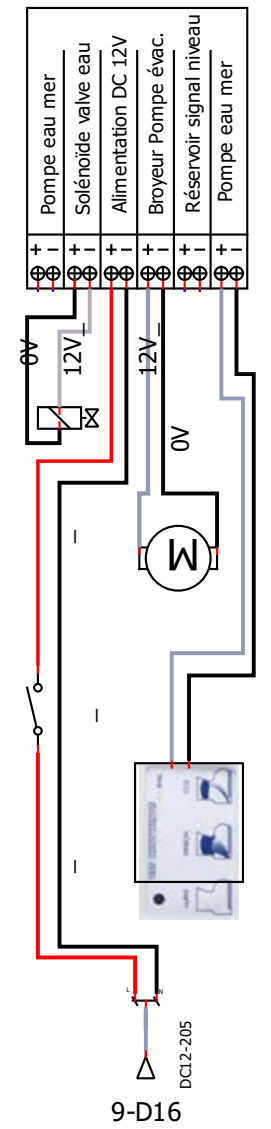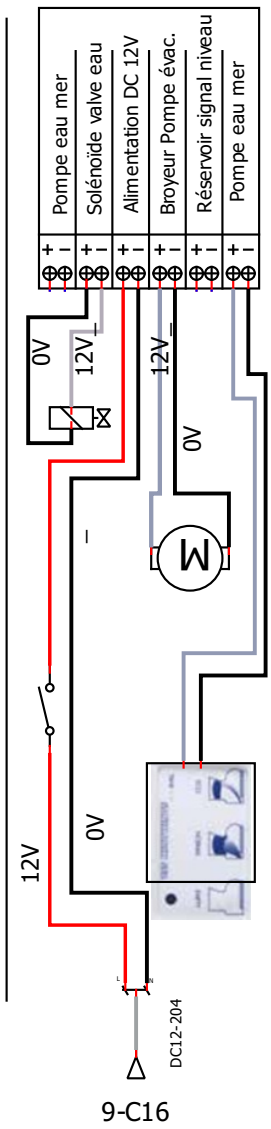

Situation de : Distribution DC de Bloc 200



La Gaillarde

Statut du Folio :

Distribution DC de Bloc 200

Date : Num Folio : 11 NB folios : 23

Révisions :